

1144/3


1144/1

1130/6


1130/8



1130/7



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELŮ

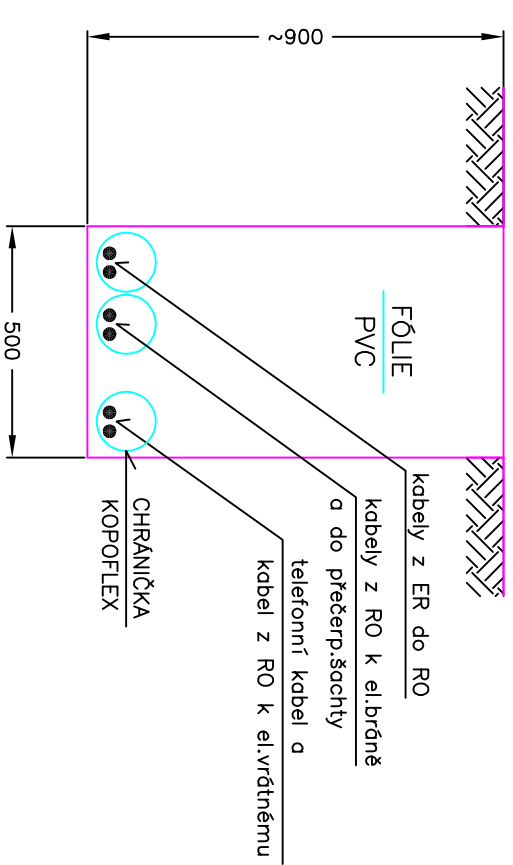

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem provedeno dle ČSN 33 2000-4-41:

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- CYKY 4–Jk10mm² + CYKY 3–0x1,5mm² – z ER do RO
- + CYKY 3–Jk2,5mm² – do krabice pro napojení el. brány z RO
- + CYKY 5–Jk2,5mm² – do přečerp.šachty z RO (viz tech.zpráva)
- + TOERKPFLE 3XN 0,4 – z telef. skříňe do rod. domu
- + TOERKPFLE 5x4x0,8+KOKAX. KABEL – vstup panel el.vrátného (s kamerou) z RO

KRABICE PRO
NAPojENÍ EL. BRÁNY

ELEKTROMĚROVÝ
ROZVADEČ ER
TELEFONNÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
(předpokládáné umístění)

1130/26

VSTUPNÍ PANEJ. EL. VRÁTNÉHO S KAMEROU, S HOVOR. JEDNOTKOU
A S TLAČÍTKEM ZVONKU + EL. ZÁMEK V BRÁNE

1130/16

1130/17

1130/18

Nejm. dovolené vzděl. při souběhu podzemních sítí v m. Nejm. dovolené vzděl. při křížení podzemních sítí v m.

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
Sdělovací kabely	0,3		0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 0,3MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
Kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3
Sdělovací kabely	0,3		0,1	0,1	0,2	0,2
Plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Plynovod do 0,3MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15	0,1	0,1
Kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí a vedení.

Při vedení sítí je nutné dodržet minimální vzdálenosti při jejich souběhu a křížení dle ČSN 736005. Zákras stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako výřezovací výkres.

ZODP. PROJEKTANT	Karel Škarda	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ELEKTRO
VYPRACOVAL	Luděk Drozd	
INVESTOR	Manželé Řehořkovi, Trnkovo náměstí 1112/2, 152 00 Praha 5	261 01 Příbram I, Hradební 159 e-mail: projekcepbb@seznam.cz tel.: 604245173
MÍSTO STAVBY	Nučice, p. č. 1130/7, okr. Praha – západ	DATUM
STAVBA	NOVOSTAVBA RD Nučice, p.č.1130/7, okr.Praha–západ	ZAKAZKOVÉ ČÍSLO
OBSAH	F3 – ELEKTROINSTALACE SITUACE	MĚŘÍTKO
		ČÍSLO VKRESU
		03/2011
		D1113
		1:200
		1