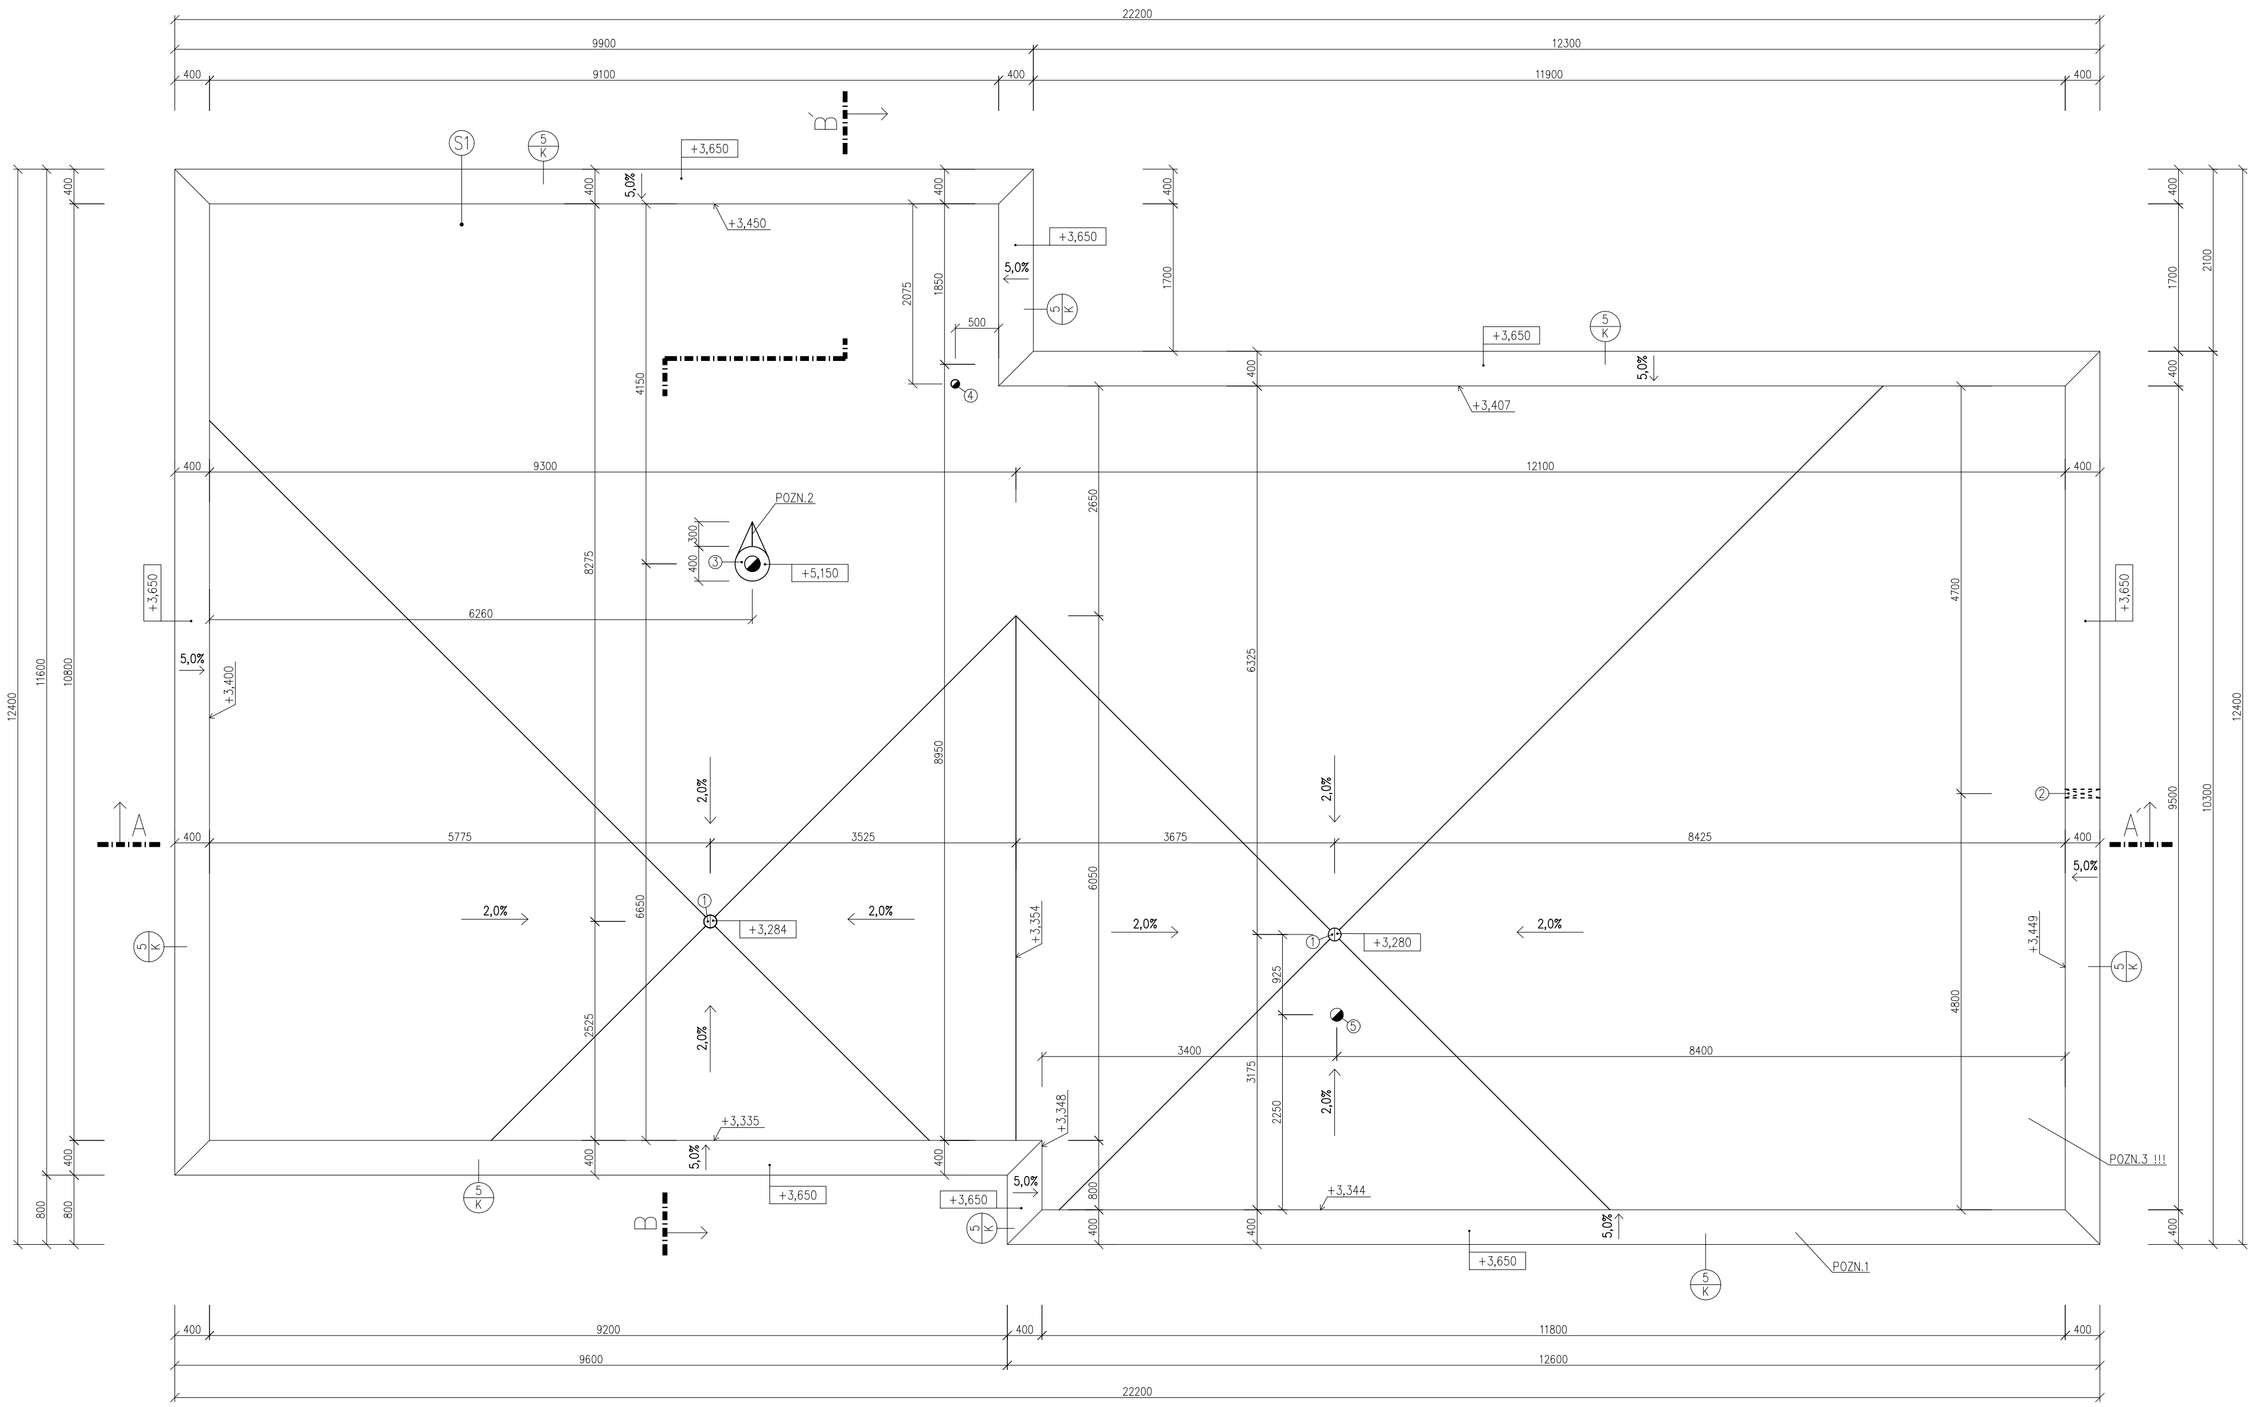

LEGENDA

1. VYHŘÍVANÁ SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ – TOPWET TWE 110 PVC S – DN 100 – DOPLNĚNÁ OCHRANNÝM KOŠEM
2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD – TOPWET TWC 110 C – DN 100
3. KOMÍNOVÉ TĚLESO – NEREZ KOMÍN – OPATŘENO HLAVICÍ
4. KOMÍNOVÉ TĚLESO – ODVOD OD KUCHYŇSKÉHO SPORÁKU – OPATŘENO HLAVICÍ
5. KOMÍNOVÉ TĚLESO – ODVOD OD CENTRÁLNÍHO PLYNOVÉHO KOTLE

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – S1

Č.V.	FUNKCE VRSTVY	VRSTVY (OD EXTERIÉRU)	OBCHODNÍ NÁZEV (NAPŘÍKLAD)	TLOUŠŤKA (mm)
01	VRSTVA PŘITÍŽENÍ	KAČÍREK – PRANÉ OBLÁZKY – FRAKCE 16–32 mm	---	80
02	SEPARAČNÍ – FILTRAČNÍ	PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ OPATŘENÁ Z OBOU STRAN TEXTILIÍ – g=300g/m²	VEDAFLOR DSM 1502	15
03	HYDROIZOLAČNÍ	HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BÁZI PVC–P VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU	FATRAFOL S 810	1,5
04	SEPARAČNÍ	TECHNICKÁ OCHRANNÁ TEXTÍLIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN – g=350g/m²	IZOCHRAN SI 40/35	3,0
05	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S STABIL	RIGIPS EPS 100 S STABIL	100
06	TEPELNĚ IZOLAČNÍ – SPÁDOVÁ	SPÁDOVÉ KLÍNY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S STABIL TL. 100 mm – max. 270 mm	SPÁD. KLÍNY RIGIPS EPS 100 S STABIL	100 – 270
07	PAROTĚSNÍCÍ	PAROTĚSNÁ HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU – BODOVĚ NATAVENO	RADONELAST 3,5	3,5
08	PENETRACE PODKLADU	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	BITGRUND – SPOTŘEBA 0,2 l/m²	--
09	NOSNÁ	PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY – PREFABRIKOVANÉ	SPIROLL PPS	300

POZNÁMKA

POZN.1 – NUTNO DODRŽET OPLECHOVÁNÍ OKRAJE ATIKY S VYSPÁDOVÁNÍM 5,0% VE SMĚRU NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ.
POZN.2 – ZA KOMÍNOVÝM TĚLESEM BUDE DODRŽENO VYSPÁDOVÁNÍ DLE SCHÉMATU, ABY NEDOŠLO K ZATÉKÁNÍ KOLEM KOMÍNU
POZN.3 – VÝŠKOVÉ KÓTY VZTAŽENY K POVRCHU HYDROIZOLACE – BEZ KAČÍRKU Z PRANÝCH OBLÁZKŮ !!!
KOMÍN V MÍSTĚ PROSTUPU KOMÍNOVÉHO TĚLESA STROPNÍ K–CÍ BUDE UMÍSTĚNA NEHOŘLAVÁ IZOLACE FIRMY PROMAT, KTERÁ ODDĚLÍ NOSNOU K–CI STROPU OD KOMÍNU.
– STŘEŠNÍ ATIKA BUDE OPLECHOVÁNA POPLASTOVANÝM PLECHEM A VYSPADOVÁNA SMĚREM DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (5,0%).
– ZDĚNÁ STŘEŠNÍ ATIKA DILATOVÁNA PO 6 m.
– HLAVY NADSTŘEŠNÍCH PROSTUPŮ TECHNOLOGIÍ A KOMÍNA BUDOU VYSPÁDOVÁNY (5,0%).
– VEŠKERÉ OTVORY BUDOU PŘEBETONOVÁNY PO PATRECH A VŠECHNY PROSTUPY BUDOU ŘÁDNĚ POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY.
– U MONTÁŽE STŘEŠNÍCH VPUSTÍ NUTNO ZAJISTIT NAPOJENÍ ELEKTROINSTALACE VYHŘÍVÁNÍ VPUSTI NA ELEKTRICKOU SÍŤ.

0,000 = 233,15 m n. m.

KONSTRUKTA–STAVBY s.r.o.
TEL.: 774 031 232, INFO@KONSTRUKTA.CZ

AUTOR	Ing. LUKÁŠ KOVAŘÍK	PROFESE	STAVEBNÍ ČÁST
ZODP. PROJEKTANT	PAVEL KLUSÁČEK	STUPEŇ	STAVEBNÍ POVOLENÍ
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ KOVAŘÍK	OBJEKT: ---	DATUM: VII. 2011
INVESTOR	Ing. RADKA BARÁKOVÁ, Ing. JAROSLAV BARÁK KRASICKÁ 57, 796 01 PROSTĚJOV, TEL.: 602 333 426	FORMÁT: 6 A4	MĚŘÍTKO: 1:50
STAVBA	RD - KRASICE p.č. 273/49		
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS STŘECHY	Č.V.	07